

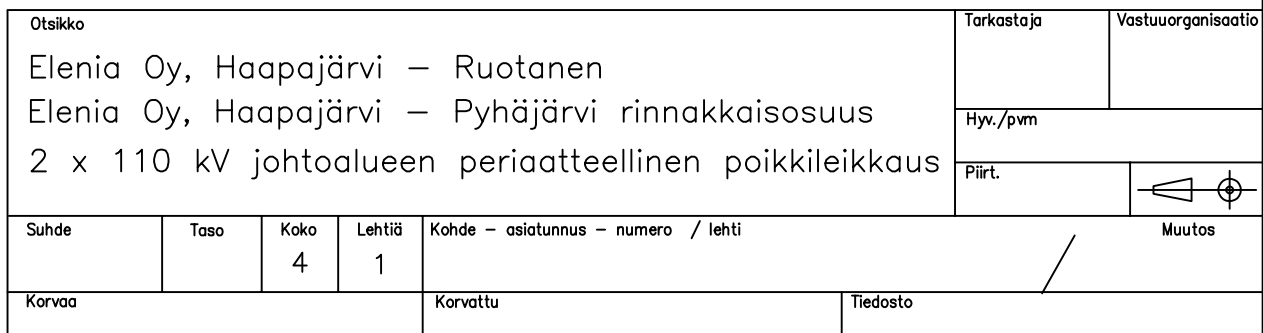


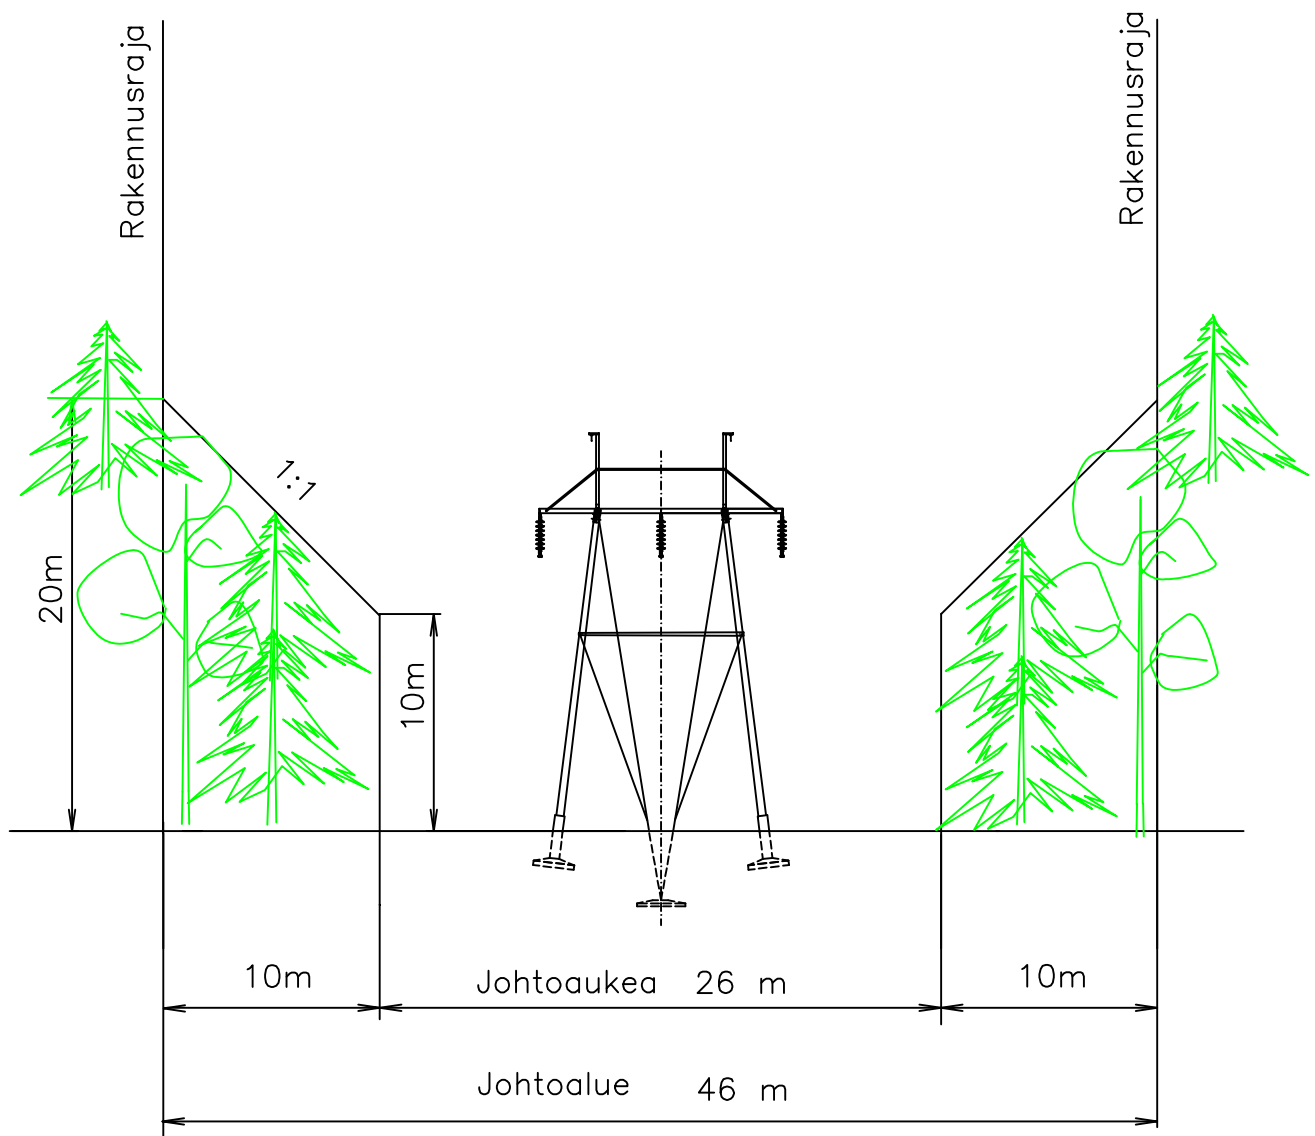



Otsikko				Tarkastaja		Vastuuorganisaatio		
Elenia Oy Haapajärvi–Ruotanen, uusi johtoalueosuus 110 kV johtoalueen periaatteellinen poikkileikkaus								
				Hyv./pvm				
				Piirt.				
Suhde	Taso	Koko	Lehtiä	Kohde - asiatus - numero / lehti				Muutos
		4	1					
Korvaa				Korvattu		Tiedosto		